

เซมากลูไทด์
ความแรง 0.68, 1.34, 2.27, 3.2 มิลลิกรัม
ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด
ชื่อการค้า Wegovy® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4
mg FlexTouch®
(วีโกวี® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 มิลลิกรัม
เฟล็กซ์ทัช®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซ-มา-กลู-ไทด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อลดน้ำหนักและช่วยควบคุมน้ำหนักในผู้ใหญ่ในกรณีดังนี้
 - มีค่าดัชนีมวลกายหรือค่าบีเอ็มไอ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หรือ
 - มีค่าดัชนีมวลกายอย่างน้อย 27 แต่ไม่ถึง 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับน้ำหนักร่วมด้วย
- ยานี้ใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีโรคอ้วน และน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ไม่ใช้ยานี้ ถ้าอายุน้อยกว่า 12 ปี
- ไม่ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ไม่ใช้แทนอินซูลินและไม่ใช้ร่วมกับยากกลุ่ม GLP-1 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
- ไม่ใช้ยานี้ ถ้าตั้งท้องหรือให้นมลูก
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ ถ้ามีภาวะไตและตับบกพร่องรุนแรง
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ ถ้ามีภาวะหัวใจล้มเหลวระยะรุนแรง

- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ ถ้าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน และกำลังใช้อินซูลินอยู่ เนื่องจากยานี้อาจทำให้การมองเห็นของท่านแย่ลงได้
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอื่นอยู่
- ยานี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร
- ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มิลลิกรัม) ต่อขนาดการให้ยาหนึ่งครั้ง ถือว่ายานี้ “ปราศจากโซเดียม”
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - อายุ 75 ขึ้นไป
 - ปวดท้องรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคตับอ่อนอักเสบ
 - ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้าหรือเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 - ใช้หรือจะใช้ยาอื่นร่วมด้วย เช่น ยารักษาเบาหวานในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย อินซูลิน วาร์ฟาริน ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 - ใช้ยาซัลโฟนิลยูเรียหรืออินซูลิน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ แพทย์จะแนะนำวิธีลดขนาดยาซัลโฟนิลยูเรียหรืออินซูลิน และเพิ่มความถี่ของการเจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ตรวจสอบชื่อและความแรงบนฉลากปากกา ก่อนใช้
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังตามขนาดที่แพทย์สั่ง ไม่ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือกล้ามเนื้อ
- ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด คือ ต้นแขน ต้นขา หรือหน้าท้อง
- ฉีดยานี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์ โดยฉีดเวลาใดก็ได้ของวัน ไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหาร

- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนวันที่ฉีดยาในแต่ละสัปดาห์ ให้ฉีดห่างจากวันที่ท่านฉีดยาครั้งล่าสุดอย่างน้อย 3 วัน
- ใช้เข็มใหม่ทุกครั้งและห้ามใช้ปากกาฉีดยานี้ร่วมกับผู้อื่น
- ห้ามใช้ ถ้าสารละลายถูกแช่แข็ง ไม่ใสและมีสี หรือหมดอายุหลังจากวันที่ระบุบนฉลากปากกาหรือฉลากกล่อง

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ลืมไม่เกิน 5 วัน** ให้ฉีดยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ จากนั้นให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติ ตามวันที่ท่านเลือกไว้
- ลืมเกินกว่า 5 วัน** ไม่ต้องฉีดยาในสัปดาห์นั้น และให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติตามวันที่ท่านเลือกไว้
- ห้าม** ฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อทดแทนยาที่ลืมฉีด เพราะอาจเกิดอันตรายได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อยา

- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ต้องใช้อยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์
- หากใช้อยานี้แล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสียรุนแรง ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ โดยเฉพาะหากท่านเป็นโรคไต
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมใต้ชั้นผิวหนัง บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น และ/หรือ ลำคอ มีอาการกลืนลำบาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ตามผิวหนัง
- การมองเห็นผิดปกติ ตาพร่ามัว การมองเห็นลดลง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น เหงื่อออก หิวมาก ปวดหัว กระสับกระส่าย วิงเวียน เป็นลม
- อาการความดันต่ำ เช่น วิงเวียนเมื่อยืนหรือนั่ง
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย
- ภาวะอาหารอักเสบบ ไม่สบายท้อง หรือ อาหารไม่ย่อย
- ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ
- กรดไหลย้อน หรือแสบร้อนกลางอก
- การรับรสเปลี่ยนไป
- นัวในถุงน้ำดี
- เวียนหัว อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อย
- ผม่ว
- ชีพจรเต้นเร็ว
- ผื่น คัน บวม แดง ปวดบริเวณที่ฉีดยา

**“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมและป้องกันแสง
- เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและพ้นมือเด็ก
- ห้ามแช่แข็ง
- สวมปลอกปากกาไว้กับด้ามเสมอ เพื่อป้องกันยาจากแสง
- ก่อนเปิดใช้ เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้ห่างจากจุดปล่อยลมในตู้เย็น
- หลังเปิดใช้ ยามีอายุ 6 สัปดาห์หลังเปิดใช้ สามารถเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียสและเก็บให้ห่างจากจุดปล่อยลมในตู้เย็น หรือนอกตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาอยู่ในรูปแบบปากกาพร้อมฉีดยา บรรจุสารละลายใส ไม่มีสี 1.5 หรือ 3 มิลลิลิตร
 - ริโกวี® 0.25 มิลลิกรัม เฟล็กซ์ทาช® มียาเซมากลูไทด์ 0.68 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (1 มิลลิกรัมต่อ 1.5 มิลลิลิตร)
 - ริโกวี® 0.5 มิลลิกรัม เฟล็กซ์ทาช® มียาเซมากลูไทด์ 1.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (2 มิลลิกรัมต่อ 1.5 มิลลิลิตร)
 - ริโกวี® 1 มิลลิกรัม เฟล็กซ์ทาช® มียาเซมากลูไทด์ 1.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (4 มิลลิกรัมต่อ 3 มิลลิลิตร)
 - ริโกวี® 1.7 มิลลิกรัม เฟล็กซ์ทาช® มียาเซมากลูไทด์ 2.27 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (6.8 มิลลิกรัมต่อ 3 มิลลิลิตร)
 - ริโกวี® 2.4 มิลลิกรัม เฟล็กซ์ทาช® มียาเซมากลูไทด์ 3.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (9.6 มิลลิกรัมต่อ 3 มิลลิลิตร)
- **ตัวยาสําคัญ** คือ เซมากลูไทด์
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไดโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต, โพรพิลีนไกลคอล, ฟีนอล, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Denmark
ผู้นำเข้า บริษัท โนว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)
จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำแนะนำการใช้วีโกรี

ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช แบบสัปดาห์ละครั้งของท่าน กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และปรึกษาริธีฉีดยาที่ถูกต้องกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่าน

ปากกาวีโกรีเป็นปากกาที่สามารถหมุนตั้งขนาดยาได้ ซึ่งบรรจุยาวีโกรีตามขนาดที่แพทย์สั่งให้แก่ท่าน สำหรับการฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้รวมทั้งหมดสี่ครั้ง

โปรดใช้ตารางด้านในฝากล่องเพื่อติดตามนับจำนวนครั้งที่ท่านได้ใช้ไปแล้วและจำนวนครั้งที่ยังเหลือฉีดได้ในปากกาของท่าน

วีโกรีอยู่ในรูปแบบปากกาฉีดยาที่มีห้าขนาดความแรงที่แตกต่างกัน ในปากกาแต่ละด้ามจะบรรจุยาเซมากุลไทด์หนึ่งในขนาดความแรงดังต่อไปนี้

0.25 mg

0.5 mg

1 mg

1.7 mg

2.4 mg

เริ่มจากการตรวจสอบฉลากบนปากกาของท่านเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปากกาที่มีวีโกรีตามขนาดความแรงที่แพทย์สั่งจ่ายท่าน

ปากกาของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเข็ม 30G, 31G และ 32G ชนิดใช้ครั้งเดียว ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 8 มิลลิเมตร

ภายในกล่องประกอบด้วย:

- ปากกาวีโกรี
- เข็มฉีดยาโนโวฟายน์ พลัส 4 อัน
- เอกสารกำกับยา





ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช (ตัวอย่าง)

หมายเหตุ: ปากกาของท่านอาจมีขนาดและสีของฉลากแตกต่างไปจากที่แสดงในภาพ คำแนะนำนี้ใช้สำหรับปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช® ทุกขนาดความแรง



เข็มโนโวฟายน์ พลัส (ตัวอย่าง)

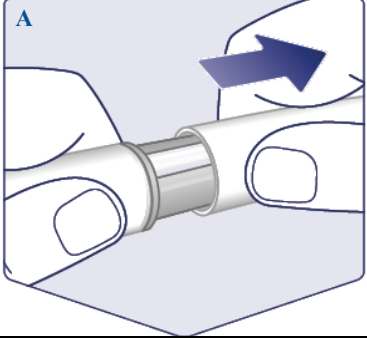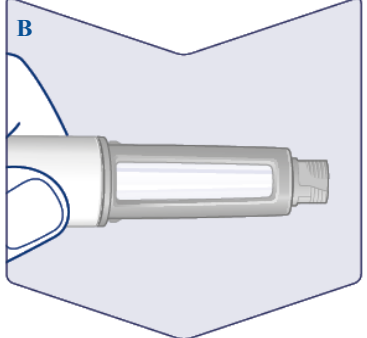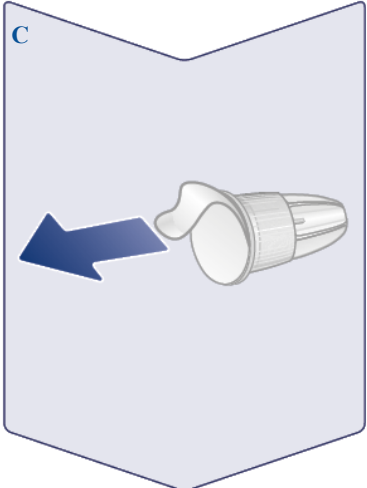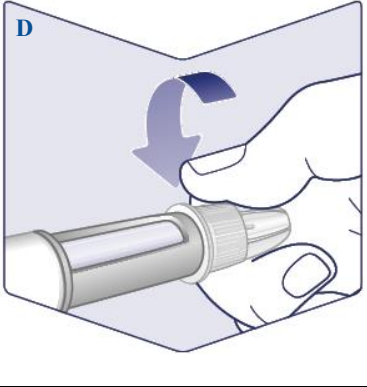

1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่ ตรวจสอบข้อยาและขนาดความแรงของปากกาของท่านให้แน่ใจว่าเป็นวีโกวีในขนาดความแรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายให้ท่าน ดึงปลอกปากกาออก (ดูรูปภาพ A)	A 
ตรวจสอบสารละลายในปากกาของท่าน ซึ่งต้องเป็นสารละลายใสและไม่มีสี โดยดูที่ช่องมองสารละลายยาที่ด้านปากกา ห้ามใช้ปากกาฉีดยานี้ ถ้าวีโกวีมีลักษณะขุ่นหรือมีสี (ดูรูปภาพ B)	B 
ให้ใช้เข็มฉีดยาอันใหม่เสมอสำหรับการฉีดแต่ละครั้ง นำเข็มฉีดยาขึ้นมา เมื่อท่านพร้อมที่จะฉีดยา ตรวจสอบกระดาศปิดโคนเข็มและปลอกเข็มชั้นนอกกว่ามีความเสียหายใดหรือไม่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความปราศเชื้อ หากพบความเสียหาย ให้ใช้เข็มใหม่แทน ดึงแผ่นกระดาศปิดโคนเข็มออก (ดูรูปภาพ C)	C 
สวมเข็มเข้ากับปลายปากกาในทิศทางตรง หมุนให้แน่น (ดูรูปภาพ D)	D 


เข็มมีปลอกคลุมสองชั้น ท่านต้องถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้น
หากท่านลืมถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้นท่านจะไม่สามารถ
ฉีดรีโกวีได้

ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออกและเก็บไว้ใช้ภายหลัง ท่านจะต้อง
นำปลอกเข็มชั้นนอกกลับมาใช้เพื่อให้ถอดเข็มออกจากปากกา
ได้อย่างปลอดภัย หลังจากฉีดยาเสร็จแล้ว

ดึงปลอกเข็มชั้นในออกและทิ้งไป อาจเห็นหยดของรีโกวีที่
ปลายเข็ม ท่านจะต้องตรวจสอบการไหลของรีโกวี ถ้าเป็นการใช้
ปากกาตามใหม่ครั้งแรก ดูหัวข้อ 'ตรวจสอบการไหลของยา
เมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม'

ห้ามใช้เข็มฉีดยาที่งอหรือชำรุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
การดูแลจัดการเข็มฉีดยา ให้ดูหัวข้อ 'เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน'
ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้

(ดูรูปภาพ E)

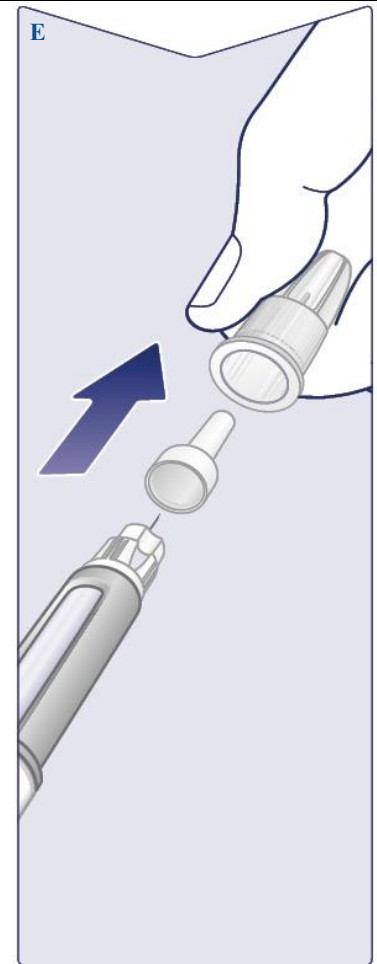

การตรวจสอบการไหลของยาเมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม
หากปากการีโกวีของท่านได้มีการใช้อยู่แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่
'2 การตั้งขนาดยา'

ตรวจสอบการไหลของรีโกวีก่อนการใช้ปากกาตามใหม่ฉีด
ในครั้งแรกเท่านั้น

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนช่องแสดงขนาดยาตรงกับสัญลักษณ์
ที่ตรวจสอบการไหลของยา (■ ■ ■)

(ดูรูปภาพ F)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลของยาอยู่ตรงกับขีดบอกขนาดยา (ดูรูปภาพ G)	G 
การตรวจสอบการไหลของยา ถือปากกาให้อยู่ในแนวตั้ง ปลายเข็มชี้ขึ้น กดปุ่มฉีดยาข้างไว้จนช่องแสดงขนาดยากลับมาที่ 0 ขีดบอกขนาดยาต้องอยู่ตรงกับเลข 0 ควรมองเห็นหยดยาวิโครีที่ปลายเข็ม การมองเห็นหยดยานี้แสดงว่าปากกาของท่านพร้อมใช้แล้ว หากไม่มีหยดยาออกมาที่ปลายเข็ม ให้ตรวจสอบการไหลของยาอีกครั้ง การตรวจสอบนี้ควรทำเพียงสองครั้งเท่านั้น หากยังไม่เห็นหยดยาออกมา ให้เปลี่ยนเข็มและตรวจสอบการไหลอีกครั้งหนึ่ง ห้ามใช้ปากกานี้ หากไม่มีหยดยาวิโครีออกมาที่ปลายเข็ม (ดูรูปภาพ H)	H 

2 การตั้งขนาดยา

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อน และแสดงขนาดยาตามแพทย์สั่ง

(ดูรูปภาพ I)




เส้นประ (|) ในช่องแสดงขนาดยาจะนำท่านไปยังขนาดยาของท่าน

เมื่อหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจะมีเสียงคลิก ซึ่งเสียงคลิกนี้จะแตกต่างกันไปเมื่อหมุนไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือหมุนผ่านขนาดยาของท่าน ท่านจะได้ยินเสียง 'คลิก' ทุกครั้งที่ท่านหมุนวงแหวนตั้งขนาดยา

ห้ามตั้งขนาดยาโดยการนับเสียงคลิกที่ท่านได้ยิน

(ดูรูปภาพ J)


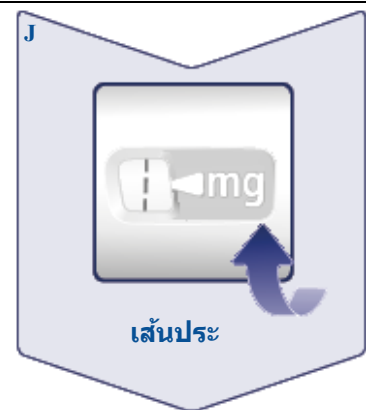





เมื่อตัวเลขขนาดยาตามแพทย์สั่งเคลื่อนมาตรงกับขีดบอกขนาดยา หมายถึงท่านเลือกขนาดยานั้น ในภาพแสดงขนาด **0.25 mg** เป็นตัวอย่าง

หากช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อนก่อนถึงขนาดยาตามแพทย์สั่ง ให้ไปดูหัวข้อ 'ท่านมีวิโกรีอยู่เพียงพอหรือไม่?' ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้

(ดูรูปภาพ K)

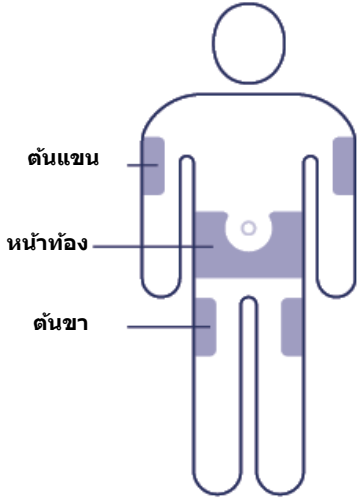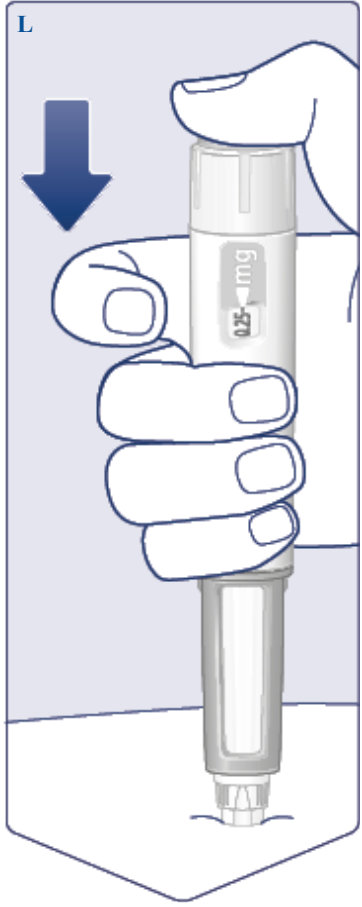

เลือกตำแหน่งที่ฉีดยา เลือกบริเวณต้นแขน ต้นขา หรือ หน้าท้อง (เว้นระยะห่างจากสะดือประมาณ 5 เซนติเมตร) ท่านอาจฉีดบริเวณเดิมได้ในแต่ละสัปดาห์ แต่ไม่ควรฉีดตรงจุดเดียวกับที่ฉีดครั้งที่แล้ว	 ต้นแขน หน้าท้อง ต้นขา
3 การฉีดยา แทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังของท่าน ต้องแน่ใจว่าท่านสามารถมองเห็นช่องแสดงขนาดยา ระวังอย่าให้นิ้วมือของท่านบดบังช่องแสดงขนาดยา เพราะอาจขัดขวางการฉีดยาได้ (ดูรูปภาพ L)	

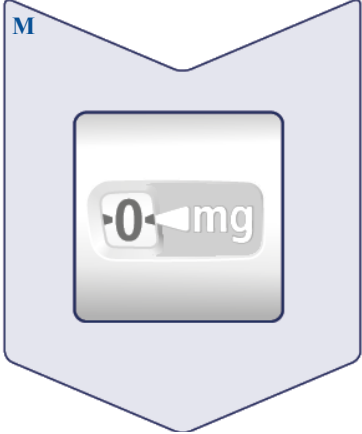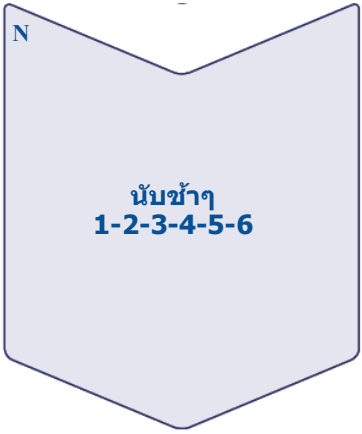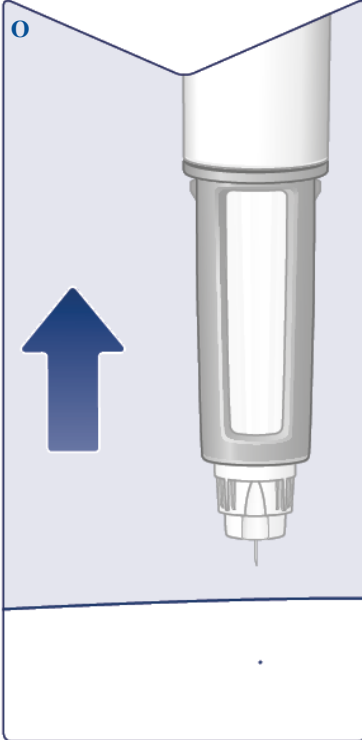
กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนช่องแสดงขนาดยาแสดงเลข 0 (รูปภาพ M) กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ให้เข็มคาใต้ผิวหนังและนับ 1 ถึง 6 ซ้ำๆ ช่องแสดงขนาดยาจะต้องแสดงตัวเลข 0 ตรงกับขีดบอกขนาดยา ท่านอาจรู้สึกหรือได้ยินเสียงคลิกเมื่อช่องแสดงขนาดยากลับมา แสดงเลข 0 (รูปภาพ N)	M  N 
ดึงเข็มฉีดยาออกจากผิวหนังของท่าน หากท่านดึงเข็มออกก่อน อาจมีวีโก้ไหลออกจากปลายเข็มเป็นสาย และท่านจะได้รับยา ไม่ครบตามขนาด ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ให้กดปิดไว้เบาๆเพื่อห้ามเลือด ท่านอาจเห็นหยดวีโก้ที่ปลายเข็มหลังจากการฉีดได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่มีผลต่อขนาดยาที่ท่านได้รับ (รูปภาพ O)	O 

4 หลังการฉีดยา

สอดปลายเข็มเข้าไปในปลอกเข็มชั้นนอกที่วางบนพื้นราบ โดยท่านต้องไม่สัมผัสกับเข็มหรือปลอกเข็มชั้นนอก

เมื่อเข็มถูกครอบด้วยปลอกเข็มชั้นนอกแล้ว ให้กดปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนปิดสนิท

(ดูรูปภาพ P)

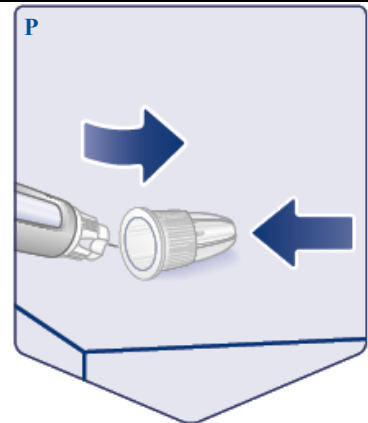


คลายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกและนำไปทิ้งด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน


ห้ามพยายามสวมปลอกเข็มชั้นในเข้ากับเข็ม เพราะท่านอาจถูกเข็มทิ่มตำได้

ควรถอดเข็มทิ้งทันทีภายหลังการฉีดแต่ละครั้งเพื่อป้องกันเข็มอุดตัน การปนเปื้อน การติดเชื้อ และการได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง ห้ามเก็บปากกาโดยที่ยังมีเข็มติดอยู่

(ดูรูปภาพ Q)

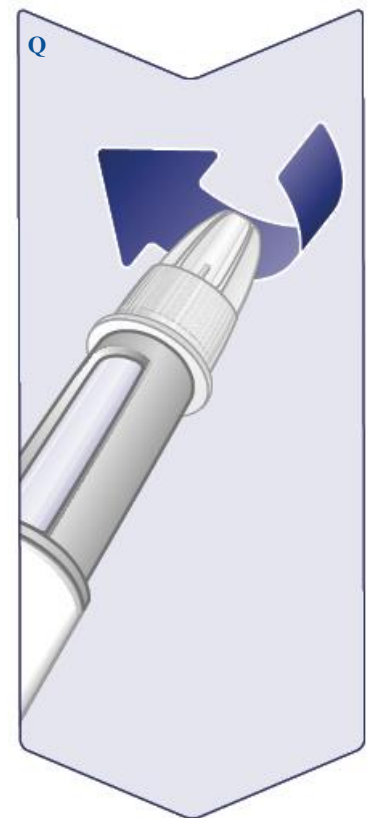

สวมปลอกปากกาหลังการฉีดแต่ละครั้งให้เพื่อป้องกันวีโครีจากแสง (ดูรูปภาพ R)	
เมื่อยาในปากกาหมดแล้ว ให้ทิ้งปากกาไปโดยต้องไม่มีเข็มติดอยู่ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เกสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน ปลอกปากกาและกล่องเปล่าสามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนของท่านได้	
เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน	
วิธีตรวจสอบเข็มที่อุดตันหรือชำรุด - หากช่องแสดงขนาดยาไม่แสดงเลข -0- หลังจากที่ถูกปั๊มฉีดยาค้างไว้ แสดงว่าท่านอาจใช้เข็มที่อุดตันหรือชำรุด - ซึ่งแสดงว่า ท่านยังไม่ได้รับวีโครี แม้ว่าช่องแสดงขนาดยาจะเคลื่อนจากขนาดยาเดิมที่ท่านตั้งไว้ก็ตาม วิธีจัดการกับเข็มที่อุดตัน - ให้เปลี่ยนเข็มตามที่แนะนำในหัวข้อที่ '1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่' และไปหัวข้อที่ '2 การตั้งขนาดยา'	
การดูแลปากกาของท่าน	
ให้ดูแลรักษาปากกาของท่านด้วยความระมัดระวัง การใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้ผิดวิธีอาจทำให้ได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น ท่านอาจไม่ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากวีโครี - ดูด้านหลังของเอกสารนี้เพื่ออ่านคำแนะนำสถานะการเก็บรักษาปากกาของท่าน ไม่ฉีดวีโครีที่ผ่านการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ไม่เก็บวีโครีในช่องแช่แข็งและห้ามฉีดวีโครีที่ผ่านการแช่แข็ง ให้ทิ้งปากกานั้นไป ห้ามทำปากกาดกหรือเคาะกับของแข็ง ห้ามพยายามบรรจุยาเข้าไปในปากกาของท่าน เมื่อยาในปากกาหมด จะต้องทิ้งปากกานั้น	

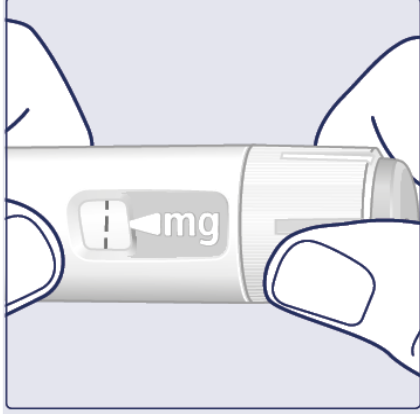• ห้ามพยายามซ่อมปากกาของท่านหรือดึงชิ้นส่วนปากกาออกจากกัน • เก็บปากกาฉีดยาของท่านให้พ้นจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หรือของเหลว • ห้ามล้าง แช่ หรือ ใช้สารหล่อลื่นกับปากกาฉีดยาของท่าน หากจำเป็น ให้เช็ดทำความสะอาดปากกาด้วยผ้าหมาดที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน	
ท่านมีรีโกวียเพียงพอหรือไม่? หากช่องแสดงขนาดยาหยุดก่อนถึงขนาดยาของท่านตามที่แพทย์สั่ง แสดงว่ารีโกวียที่เหลืออยู่นั้นมีปริมาณไม่ครบตามขนาดที่ต้องการ ให้ทิ้งปากกานั้นและใช้ปากการีโกวียตัวใหม่	
⚠️ ข้อมูลสำคัญ • รีโกวียใช้ฉีดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากท่านไม่ใช้รีโกวียตามที่แพทย์สั่ง ท่านอาจไม่ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากยานี้ • หากท่านต้องใช้อย่างถี่มากกว่าหนึ่งชนิด เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่านจะต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดความแรงบนฉลากปากกาก่อนใช้ • ท่านไม่ควรใช้ปากกานี้โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ หากท่านมีสายตาไม่ดีและไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ท่านควรขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีสายตาดีที่ได้รับการอบรมวิธีใช้ปากการีโกวียแล้ว • ควรเก็บปากกาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากสายตาและพันมือผู้อื่นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเด็ก • ห้ามใช้ปากกาและเข็มฉีดยาของท่านร่วมกับผู้อื่น • เข็มฉีดยาเป็นเข็มสำหรับการใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนำเข็มของท่านกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากเข็มอาจอุดตัน มีการปนเปื้อน การติดเชื้อ และฉีดยาได้ในขนาดที่ไม่ถูกต้อง • ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจะต้องใช้เข็มด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มตำและการติดเชื้อ	

Signature Page for VV-LAB-111841 v1.0

Approval	KXKA (Kankanit Kallayasiri) Regulatory 14-Mar-2024 10:51:38 GMT+0000
----------	--

Signature Page for VV-LAB-111841 v1.0