


ฉลากแผงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง IMATINIB 400

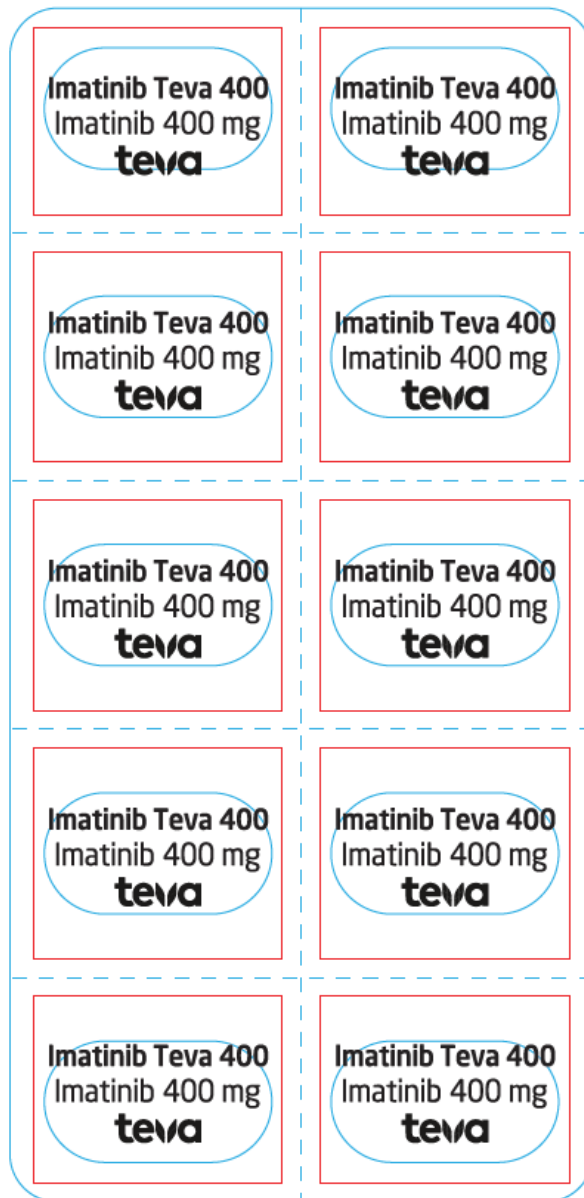

ขอรับรองว่าข้อความบน
ฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิด
และหีบห่อถูกต้องตรงตาม
มาตรา ๒๕(๓) หรือ ๒๗
(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

พื้นฉลากสี ไม่มีสี
ตัวอักษรสี ดำ

ฉลากกล่องที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง IMATINIB 400
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและ
หีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา
๒๕(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓)
แล้วแต่กรณี

พื้นฉลากสี ขาว, เขียว, ส้ม
ตัวอักษรสี เขียว, ขาว, แดง