



ฉลากแผงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง IMATINIB 100

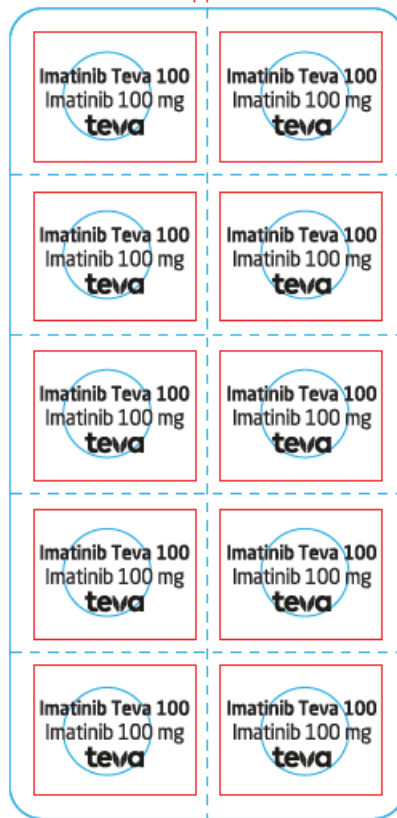

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

พื้นฉลากสี ไม่มีสี
ตัวอักษรสี ดำ

ฉลากกล่องที่ข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง IMATINIB 100
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)

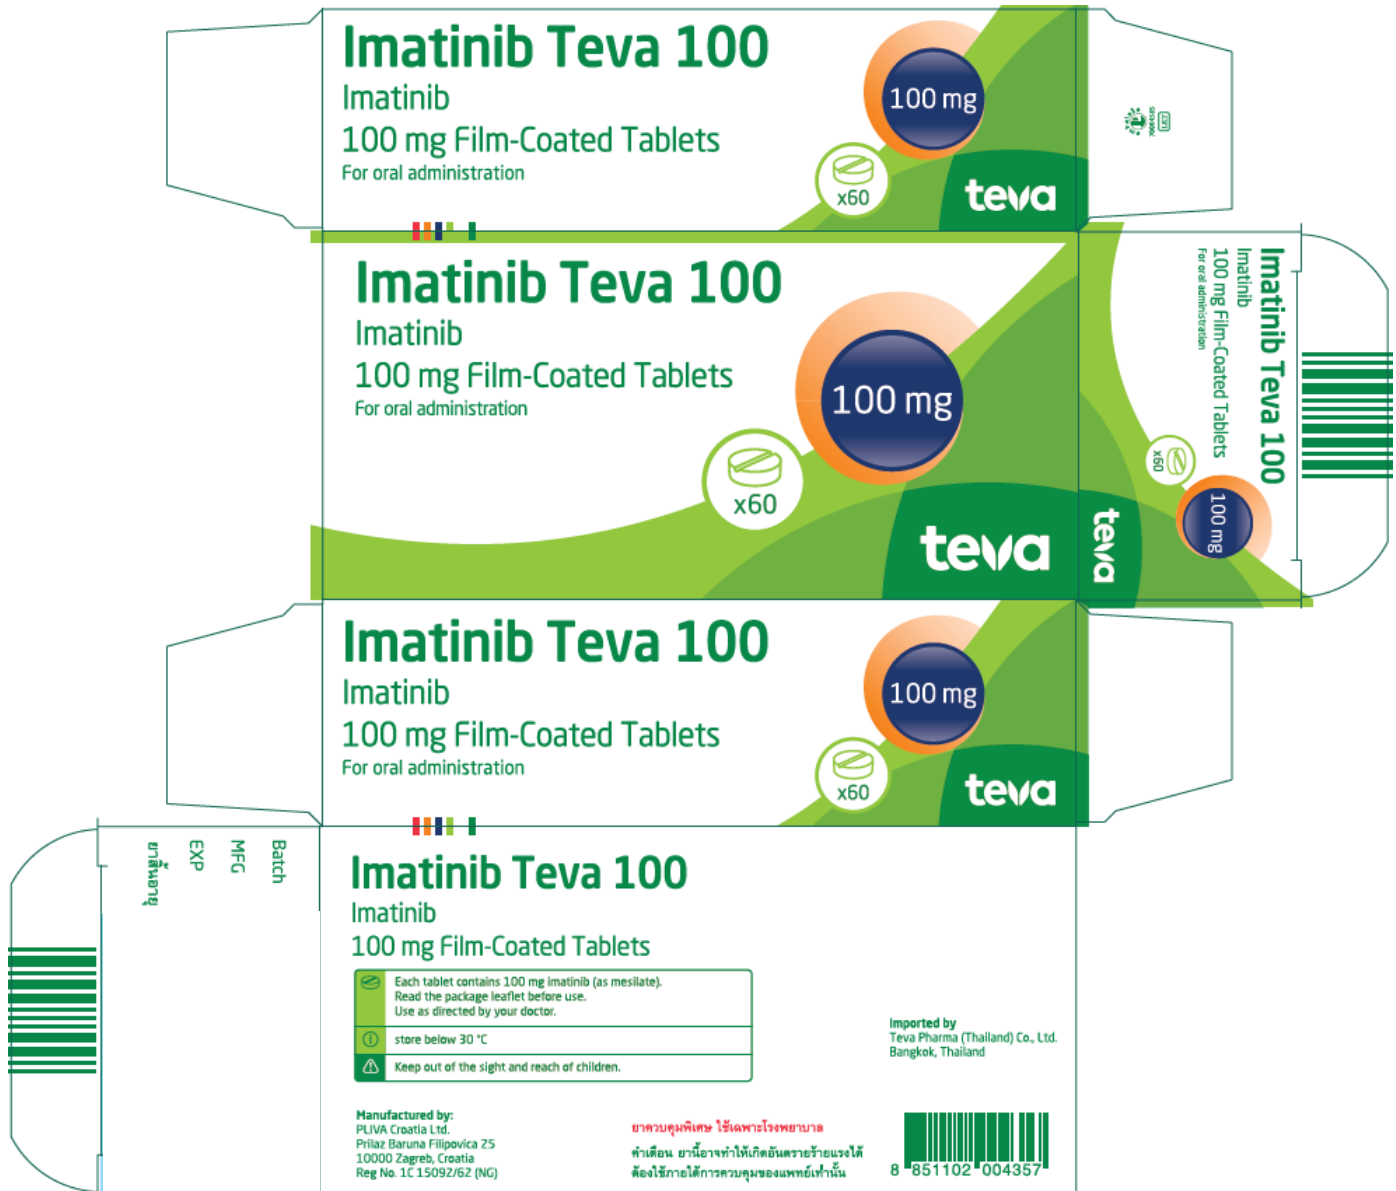

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

พื้นฉลากสี ขาว, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน
ตัวอักษรสี เขียว, ขาว, แดง