

ฉลากขวดยา ADVATE 500 IU

top label / front side




top label / reverse side



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก ของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๑)
หรือ ๒๖(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่องยา ADVATE 500 IU

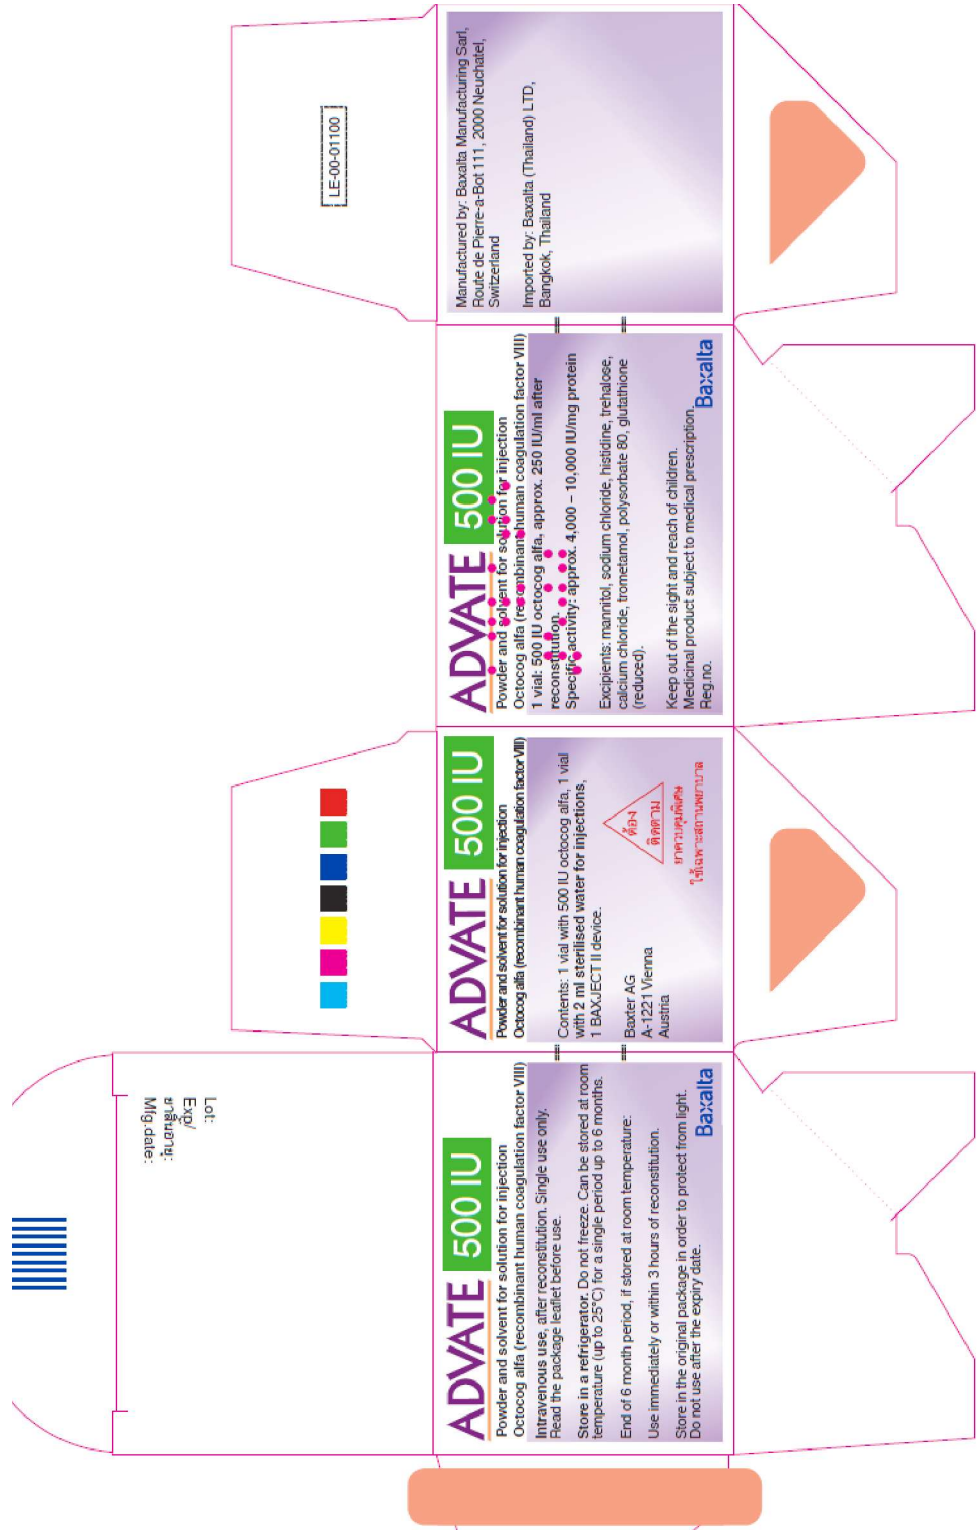

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)
หรือ ๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี