


**ฉลากกล่องกระดาษ**  
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)



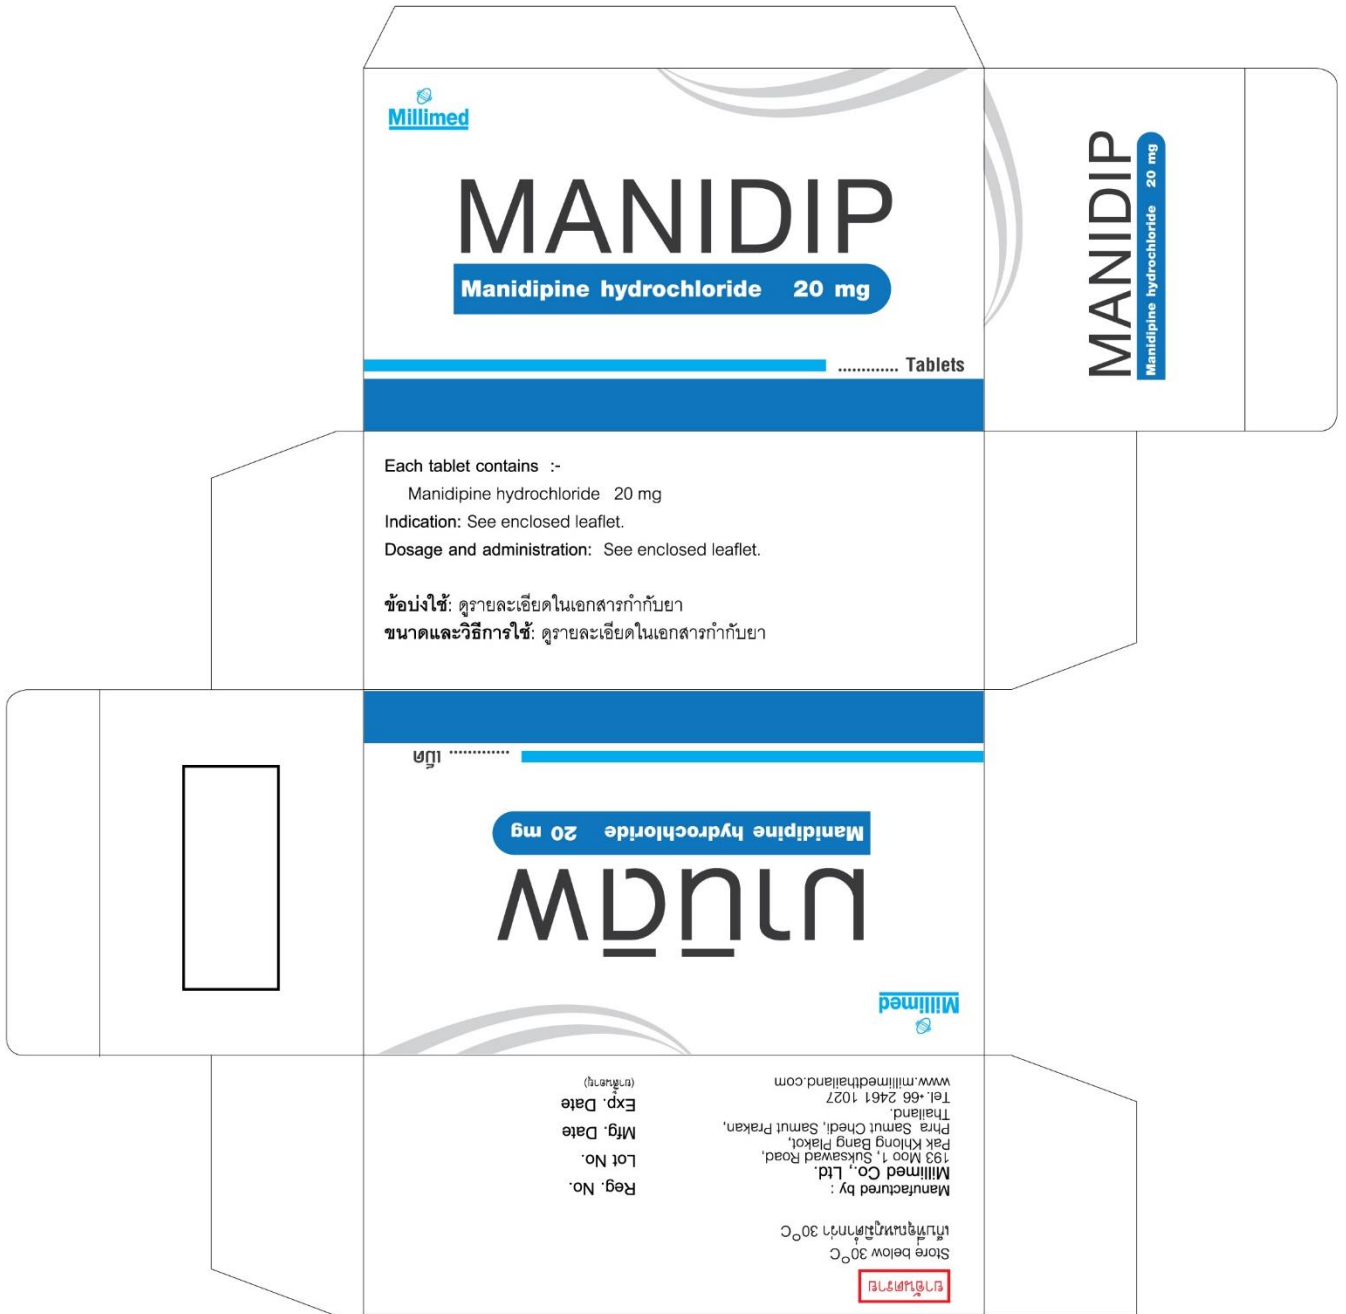


ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของกาชนะ  
บรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม  
มาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓)  
แล้วแต่กรณี

การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ต้องไม่  
ฝ่าฝืนกฎหมาย

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

**ข้อความบนแผงฟอยล์อูมิเนียม (Blister pack)**  
**(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)**

<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>	<p><b>20mg</b></p>	<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>
<p>  <b>Millimed</b>          Reg.No.</p>		
<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>	<p><b>20mg</b></p>	<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>
<p>  <b>Millimed</b>          Reg.No.</p>		
<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>	<p><b>20mg</b></p>	<p><b>MANIDIP</b>          Manidipine hydrochloride          20 mg</p>
<p>  <b>Millimed</b></p>		
<p>Lot No. .... Reg.No. .... Exp. date .....</p>		