


ฉลากขวดบรรจุยา 50 ml

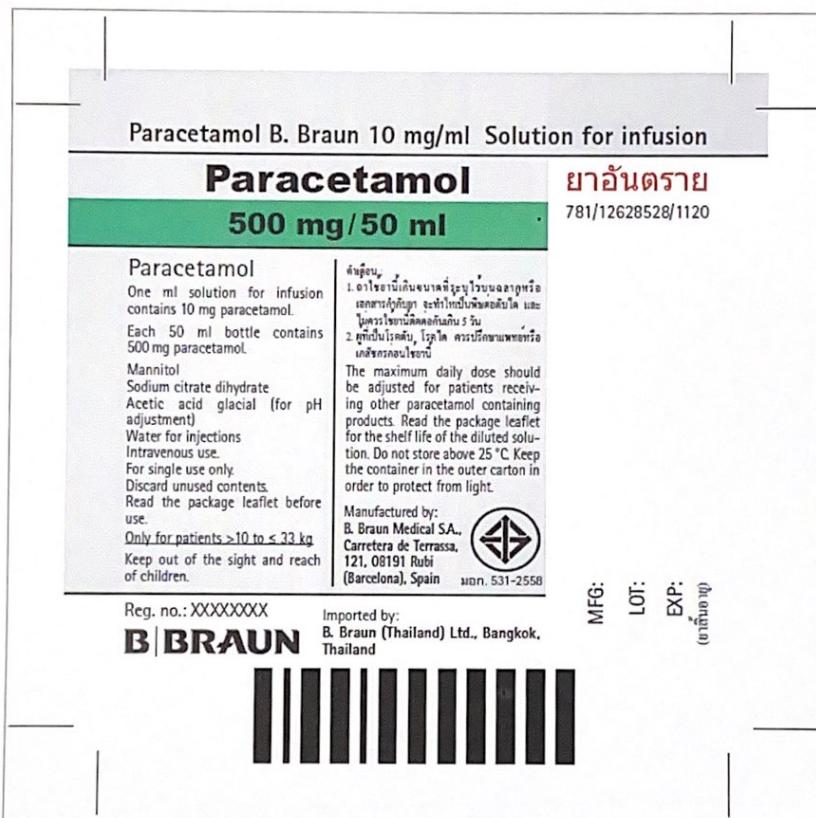

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ถูกชนิดและทึบห่อ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕
(๓) หรือ ๒๙(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าฉลากมีพื้นที่
ตั่ากว่า 3 ตารางนิ้ว

บาร์ก